


Instalace u stěny

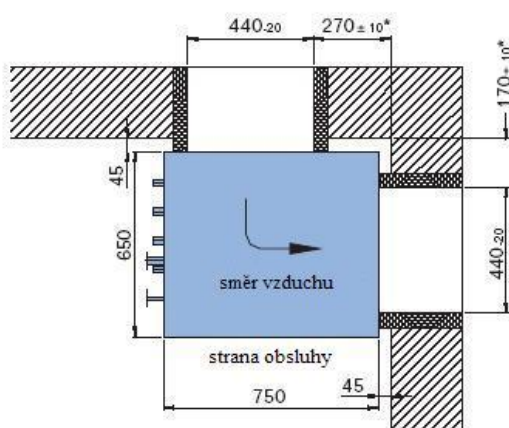

Důležitá upozornění:

1) přípojka odpadního vzduchu Ø 160 k využití zbytkového tepla ze stávajícího systému odvodu vzduchu je k dispozici jen u tepelného čerpadla typu WPL 60 IL

2) při instalaci bez vzduchovodu je třeba nutně průraz zdi na vnitřní straně obložit izolací proti chladu, aby se zamezilo vychlazování propř. provlhčování zdiva (např. 50 mm polyuretanovou tvrdou pěnou s hliníkovým kaširováním)